



Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2025. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő	Szabó Gyula tű. alezredes, tűzoltó-parancsnok	
Az előterjesztést készítette	Szabó Gyula tű. alezredes, tűzoltó-parancsnok	
A döntés fajtája rendelet, határozat (egyedi vagy normatív határozat)	Egyedi határozat	
A döntéshez szükséges többség egyszerű/minősített (minősített többség esetén jogszabályhely megjelölésével)	Egyszerű többség	
Az előterjesztés napirendre vételének javasolt időpontja (MUNKATERV szerinti ülésen vagy RENDKÍVÜLI ülésen tárgyalandó)	2026. május 14. MUNKATERV szerinti ülésen	
Meghívó szerinti menetrendben vagy sürgősséggel tárgyalandó (sürgősség esetén annak indokai)	Meghívó szerinti menetrendben tárgyalandó	
Az előterjesztés tárgyalására jogosult bizottságok	Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	x
	Pénzügyi és Jogi Bizottság	-
	Szociális és Oktatási Bizottság	-
Az előterjesztést véleményező tanácsnokok	Civil	-
	Sporttal kapcsolatos ügyekért felelős	-
	Egyházi kapcsolatokért felelős	-
	Környezetvédelmi ügyekért felelős	-
Ellenjegyzők	-	
Törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Nyílt / zárt ülésen tárgyalandó /zárt ülés esetén a jogszabályhely megjelölése/	Nyílt ülésen tárgyalandó	
Az előterjesztést milyen hatáskörben (véleményezési, döntési, javaslatlételi stb.), vagy tájékoztatóként tárgyalja a Kt. vagy adott bizottság	A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Az előterjesztés előzményei:

A Képviselő-testület 2026. évi munkatervének elfogadásáról szóló 385/2025. (XII. 04.) határozatával úgy döntött, hogy tárgyi előterjesztést a májusi hónapban megtartandó munkatervi (rendes) ülésén kívánja megtárgyalni.

II. Az előterjesztés jogszabályi háttere

a. magasabb szintű jogszabályok vonatkozó rendelkezései: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése szerint: „(5) A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

b. helyi rendeleti kapcsolódó szabályok:

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 80. § (3) bekezdés a) pontja

III. Az előterjesztéshez kapcsolódó tények, adatok

Az 1. számú melléklet szerint

IV. A döntés szükségességének indokai

A Képviselő-testület 2025. évi munkatervének elfogadásáról szóló 385/2025. (XII. 04.) határozatával úgy döntött, hogy tárgyi előterjesztést a májusi hónapban megtartandó munkatervi (rendes) ülésén kívánja megtárgyalni.

Az SZMSZ 80. § (3) bekezdés a) pontja szerint:

"(3) A **beszámolónál az előterjesztés:**

a) tartalmazza a beszámolórészt, amelyet a Képviselő-testület „elfogad” vagy „nem fogad el”

V. A döntés várható hatása/-i: -

A Képviselő-testület tagjai és – az előterjesztésnek az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételével - a nyilvánosság a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője és a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltó parancsnoka által készített beszámolóból tájékozódhat a kerület 2025. évi tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

VI. Döntési javaslat(ok)

a. Rendelet-tervezet: -

b) Határozati javaslat/:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének/2026. (V. 14.) határozata a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2025. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2025. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló, Szabó Gyula tű. alezredes, tűzoltóparancsnok által készített beszámolót **elfogadja.**
- II. a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2025. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló, Szabó Gyula tű. alezredes, tűzoltóparancsnok által készített beszámolót **nem fogadja el.**

Budapest, 2026. április 27.


Bese Ferenc
polgármester

Melléklet:

Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2025. évi tűzvédelmi tevékenységéről



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
DÉL-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Jóváhagyom!

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

.....
Lipták Attila tű. dandártábornok
igazgató



**BESZÁMOLÓ A XX. KERÜLETI HIVATÁSOS
TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2025. ÉVI
TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

Egyetérték:

Felterjesztem:

.....
Magosi Lajos tű. ezredes
kirendeltség-vezető

.....
Szabó Gyula tű. alezredes
tűzoltó-parancsnok

Bevezetés

2012. január 1-jén lépett hatályba a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, amely szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján „a tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról”.

I. 2025. év legfontosabb célkitűzései, feladatai

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységét a vizsgált időszakban a szervezetet érintő jogszabályok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság normatív szabályozói, az FKI Szervezeti és Működési Szabályzata valamint a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség ügyrendje alapján végezte.

A 2025. év fő célja a szolgálat folyamatos biztosítása és a minőségi munkavégzés volt. Ez a tevékenység az állománytól kiemelt fegyelmet igényelt mind a szolgálat ellátása, mind a káreseti tevékenység során, mind pedig a szabad- és pihenő napokon. Parancsnokságunk állománya a 2025. évben is megfelelt ezeknek a célkitűzéseknek.

A várható feladatokra való felkészülés megjelent a napi képzési tematikában, ami elősegítette az események felszámolásánál szükséges készségszintű feladat végrehajtást.

II. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések

1. Tűzoltási és mentési szakterület

Feladatunk, hogy elmélyítsük a beavatkozó állomány elméleti ismereteit és szerelési készségét annak érdekében, hogy a működési területünkön élő állampolgárok, intézmények és gazdálkodó szervezetek a lehető legjobban felkészült tűzoltóktól kapják meg a segítséget, növelve ezzel az itt élők, illetve itt dolgozók biztonságát, valamint fokozva a szervezetünkbe vetett bizalmat.

Ennek érdekében naponta elméleti foglalkozásokat, illetve váltakozva szerelési és tűzoltótechnika-kezelői gyakorlatokat szerveztünk a laktanya területén.

Helyi szervezésben roncsvágási, favágási, helyismereti, szituációs begyakorló és gépkezelői gyakorlatokat tartottunk, melyekre többnyire laktanyán kívüli helyszíneken került sor.

Munkánkat többször, több szempontból is elismerték. Laktanyánk adott helyszínt a tűzoltó szakképző tanfolyam gyakorlati időszakának, illetve az oktatói feladatokat Parancsnokságunk állománya látta el az alapfeladatai mellett. 2025. évben az önkormányzatok által nyújtott elismeréseken kívül két kollégánk miniszteri szintű elismerést kapott, illetve két fő az év beavatkozásában való részvételért elismerésben részesültek.


A kerület tűzvédelmi helyzete a mentő tűzvédelem szemszögéből

2025. évben a XX. HTP készenléti szereinek összesen 1.066 riasztása volt. A XX. és XXIII. kerület, illetve Gyál településen 362 tüzesethez és 704 műszaki mentéshez vonultak tűzoltóink.

A 2025. évi káresek csoportosítása a működési területen

Tűzeset	362
Műszaki mentés	704
Beavatkozást igénylő	601
Téves jelzés	411
Szándékosan megtévesztő jelzés	0
Utólagosan jelentett	8
Kiérkezés előtt felszámolt	46
Riasztás száma összesen	1.066

A beavatkozások számának és típusának összehasonlítása a 2021-2025. években

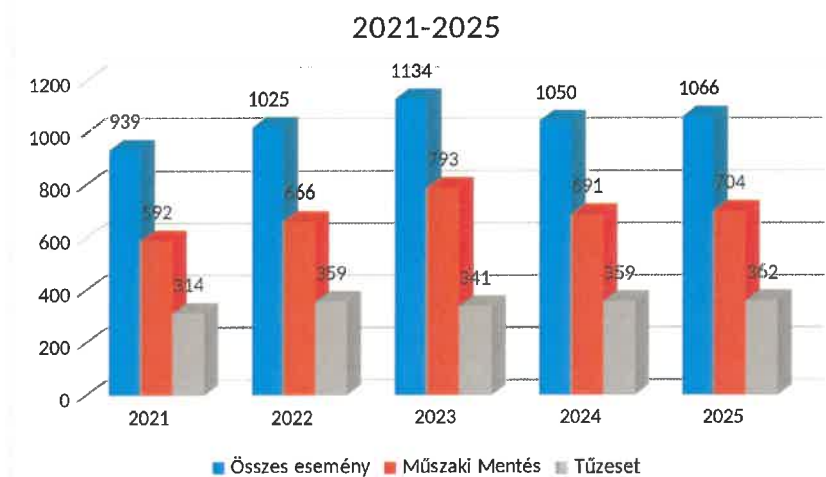

A tűzesetek és műszaki mentések száma lényegében stagnált a 2024. évvel összevetve. A tűzesetek többsége továbbra is az otthon jellegű létesítményekben, és a szabadtéri területeken keletkezett.


A téves jelzések száma kis mértékben növekedett a 2024. évhez viszonyítva, ezekre 411 esetben vonult az állomány – mint utóbb kiderült – feleslegesen. A téves jelzéseket döntően a tűzjelző berendezés meghibásodások és a gondatlan emberi tevékenységek okozták. A technikai változások kapcsán egyre több gondos óra és E-call (automatikus, személygépjármű vészjelző) jelzés érkezik, amelyek többsége ugyancsak nem igényel beavatkozást. A gondos óra téves jelzések többsége a tulajdonos általi véletlenszerű jelzésből adódik, aki legtöbbször nem is tudja, hogy elindított egy jelzést. Tehát a legtöbb esetben az eszköz kezelési utasítás ismeretének hiánya generálja a téves riasztást.

8 utólagosan jelentett tűzeset történt. Az állampolgárok közül sokan nem is tudják, hogy állampolgári kötelesség a tüzet akkor is jelezni, ha saját tulajdonban történt és önerőből el tudták oltani. A károsult rendszerint akkor szembesül ezzel a ténnyel, amikor hatósági bizonyítványt kér tőle a biztosító, melyet az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség állít ki. A lakosok csak ilyenkor jelzik a tűzesetet, ezáltal kerül nyilvántartásba az esemény.

Riasztások megoszlása azok típusa szerint



Események megoszlása nemzetgazdasági szempontból

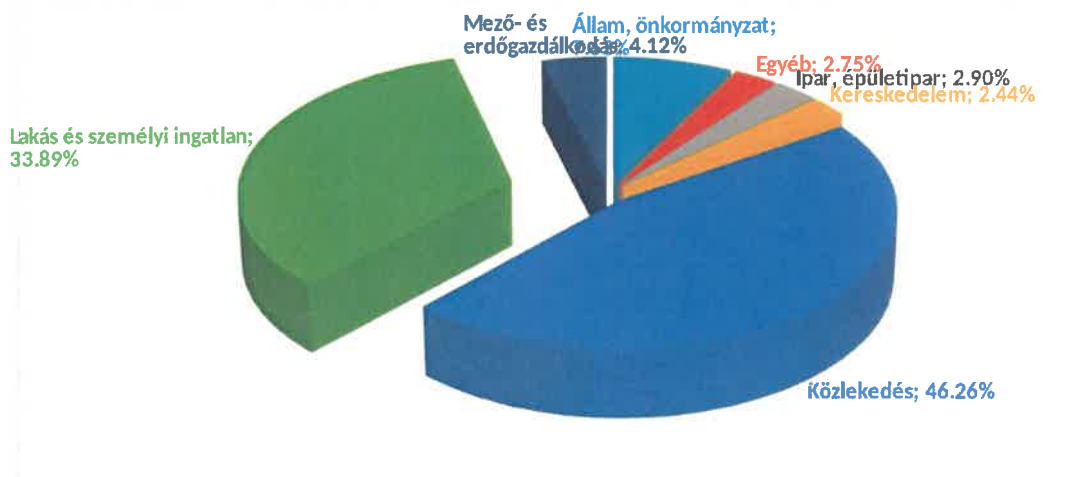

Tanulságos káresetek a XX. HTP működési körzetében

2025. június 10-én egy 130 négyzetméteres, egyszintes családi ház garázzsal együtt teljes terjedelmében égett. Két gázipalack felrobbant, a szomszéd lakóházat veszélyeztette a tűz. A tűzoltó rajok a tüzet eloltották, a lógó bádoglemezeket leszedték. A tulajdonost füstmérgezés gyanújával kórházba szállították a mentők. A szomszéd ház redőnyei és szigetelése károsodott a hőtől.

2025. június 23-án három hektár területen aljnövényzet és bokros rész égett. A helyi önkormányzati járőr elmondás szerint egy szemtanú látta, hogy valaki szándékosan gyújtotta fel a területet. Az esettel kapcsolatban tűzvizsgálat indult. Személyi sérülés nem történt.

2025. július 13-án egy 1.000 négyzetméteres csarnokban lévő 300 négyzetméteres műhelyben keletkezett a tűz. Vélelmezhetően egy töltés alatt álló akkumulátor gyulladt ki. A tűz érintette a csarnok tetőszerkezetét kb. 400-500 négyzetméteren. Itt beizzások keletkeztek, ezért a tetőszerkezet megbontásra került. A létesítmény előtti földalatti tűzcsap nem volt használható.

2025. augusztus 1-jén egy lovastanya mellett 10 hektár területen száraz aljnövényzet, cserjés, bokros, erdős rész égett. A legmagasabb riasztási fokozat mellett 19 tűzoltóegységet riasztottak. A terület felett áthúzódo magasfeszültségű távvezetékét és a lovastanyát sikerült megmenteni. Személyi sérülés nem történt.

2025. november 5-én egy erdős, bokros területen egy 50 négyzetméteres, hajléktalan személy által épített, lakhatási célra használt fa szerkezetű kunyhó égett teljes terjedelmében. A tűz a környező aljnövényzetre is áterjedt, így a tűz által érintett terület nagysága 100 négyzetméter volt. Az oltás során egy ismeretlen személyazonosságú, összeéget holttestet találtunk a romok alatt. Az építmény a tűzben teljesen megsemmisült. A haláleset miatt tűzvizsgálat indult.

2025. november 26-án egy 300 négyzetméteres, tetőtér beépítéses elhagyatott épület tetőszerkezete égett 200 négyzetméteren. Az épület három különálló lakásra volt osztva, a tűz a tetőszerkezeten mind a három lakórész tetőtéri helyiségére is áterjedt. Az épületet az ott található nyomok alapján feltehetően hajléktalanok lakták, de a beavatkozás során személyt nem találtunk. A beavatkozást nehezítette, hogy a közelben található földalatti tűzcsap nem működött.

2. Polgári védelmi szakterület által végrehajtott feladatok

Az éves kockázatbecslés, és a veszély-elhárítási terv felülvizsgálata lezajlott. A XXIII. kerület II. katasztrófavédelmi kategóriából átsorolásra került I. kategóriába, mert a Pest Vármegyei Kormányhivatal külső védelmi terv készítési kötelezettséget állapított meg a Dunaharasztaban lévő Raben Trans European Hungary Kft. veszélyeztetése okán.

Egy IX. kerületben működő Kft. hatásterülete kiterjed a XX. kerületi Határ út Gyáli út felé eső szomszédos lakott területeire, továbbá a Raben Trans European Hungary Kft. a XXIII. kerület Joker Horgásztó által határolt területet veszélyeztetheti, ezért a XX. kerület és a XXIII. kerület rendelkezik külső védelmi tervvel.

Az eltelt időszakban a polgári védelmi szakterület az előírásoknak megfelelően végezte az illetékességi területén lévő lakosságvédelmi tevékenységek felügyeletét.

2025. évben a természeti eredetű kiemelt kockázati helyszínek (kis vízfolyások, ár- és belvízvédelmi művek, földtani eredetű, téli időjárással kapcsolatos közúti és vasúti) ellenőrzésre kerültek.

A kerületi polgári védelmi szervezetek állománytáblája technikai eszközeinek pontosítása megtörtént.

A XX. kerületben 41 területi ponton működő Monitoring és Lakossági Riasztórendszer áll folyamatosan készenlétben, amelyek a lakosság katasztrófavédelmi riasztását szolgálják.

Aktívan részt veszünk a tűzoltó hivatás iskolai népszerűsítésében, illetve a toborzási célú oktatásokban. A középiskolás diákok továbbra is szívesen töltik a közösségi szolgálattal kapcsolatos kötelezettségüket Parancsnokságunkon.

A XX. kerületi polgári védelmi szervezetbe és a külső védelmi terv törzsbe beosztott vezetők részére 2025-ben is megtörtént a felkészítés.

A XX. kerületben, 2025 októberben részleges külső védelmi terv gyakorlat került végrehajtásra.

A XX. és XXIII. kerület lakosságát különböző médiafelületeken rendszeresen tájékoztattuk, valamint cikket jelentettünk meg több témában is. Ilyen téma volt például, hogy mi a teendő a rendkívüli meleg időjárási viszonyok között; illetve hogyan előzhetjük meg a szénmonoxid mérgezést, vagy a karácsonyi tüzeseteket. Tájékoztatót adtunk arról, hogy ilyen esetekben milyen magatartási szabályokat kell betartani.

A XX. kerületi és a XXIII. kerületi Helyi Védelmi Bizottság a kötelező üléseket elektronikus úton megtartotta, rendkívüli ülést nem kellett tartani. Az árvízvédelmi, illetve a rendkívüli téli időjárás okozta nehézségek megoldására tartott gyakorlatok sikeresen lezajlottak.

3. Iparbiztonság

Parancsnokságunk illetékességi területén (XXIII. kerület, XX. kerület) összesen 8 db veszélyes üzem található (1 felső küszöbértékű, 2 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó valamint 5 küszöbérték alatti üzem). A HTP működési területe a Főváros mellett kiterjed a Pest vármegyei Gyál településre is. Itt további 3 db veszélyes üzem (2 felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó, valamint 1 küszöbérték alatti üzem) található. A működési, illetve illetékességi területen lévő felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek biztonsági dokumentációjában nem került feltérésre olyan veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti esemény, amelynek hatása az üzemek környezetében élő lakosságot érinthetné. Azonban egy, a IX. kerületben működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem hatásterülete kiterjed a XX. kerületi Határ út és Gyáli út felé eső szomszédos lakott területekre, ezért a XX. kerület rendelkezik külső védelmi tervvel.

A XX. kerületben a kiszolgáló szállítások kivételével nem történik veszélyesáru szállítás. A szállítások nagy része a XXIII. kerületi BILK Konténer Terminál környékére koncentráldódik, ahol jellemzően vasúti fuvarozás, illetve vasúti, közúti kombinált szállítás valósul meg.

4. Munkavédelem

A BM OKF és az FKI Munkavédelmi Szabályzatában foglalt előírások Parancsnokságunkon is érvényesülnek. A foglalkoztatás munkavédelmi feltételeit biztosítjuk. A XX. HTP-n a munkavédelmi oktatások 2025-ben is az előírt módon kerültek végrehajtásra.

A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okmányok vezetése folyamatosan, az előírásoknak megfelelően történik.

A szolgálatparancsnokok és a tűzoltóparancsnok rendszeresen ellenőrzik a védőfelszerelések, védőeszközök meglétét, alkalmasságát. Az állomány a szerkarbantartások alkalmával a szerszámok, gépek működőképességét, karbantartottságát folyamatosan ellenőrzi. A biztonságtechnikai felülvizsgálatok az előírásoknak megfelelően megtörténtek, ezekről a szükséges adatszolgáltatást elkészítettük.

A laktanya épületének közegészségügyi, munkavédelmi szemléje az év során ismételt megtörtént. A szemle által feltárt hiányosságok megszüntetésére lépéseket tettünk. A szükséges javításokat a rendelkezésre álló anyagi források függvényében elvégeztük.

5. Pénzügyi, gazdasági tevékenység

A vásárlások továbbra is kizárólag a gazdasági igazgató-helyettes és a műszaki osztályvezető engedélyével történnek, Parancsnokságunk nem rendelkezik önálló gazdálkodással.

6. Ingatlanunk helyzete

A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság épülete 40 éves, ennek megfelelően bizonyos részei javításra szorulnak. A laktanya belső falai elkoszolódtak, festésük indokolt.

Az elektromos hálózat korának megfelelő. A pincében található aggregátor átalakítása sokkal üzembiztosabbá tette a laktanya elektromos üzemeltetését.

Az állomány által végzett önerős munkák nagyban hozzájárulnak az itt eltöltött szolgálati idő minőségének javításához.

7. Társzervekkel való kapcsolattartás

Az állampolgárok érdekében végzett eredményes munka szoros együttműködést igényel a társzervekkel. A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság jó kapcsolatot ápol a működési területén lévő önkormányzatokkal, valamint a helyi védelmi bizottságok tagjaival.

Az önkormányzatok 2025-ben is támogatták az állományt és Parancsnokságunkat. A tűzoltók munkájának elismerésül Flórián Nap alkalmából Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 10-10 főt részesített jutalomban. Támogatásukból továbbá a világítási hálózat egy részét és a hálók ágait újítottuk fel, illetve különböző eszközöket szereztünk be.

Összegzés

A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2025. évi munkáját megfelelőnek értékelem. A célkitűzéseinket a körülményekhez igazodva teljesítettük. Az állomány jól végezte káreseti, kárfelszámolási és mentési feladatait, a tanult elméleti és gyakorlati tudását sikeresen alkalmazta. Alapvető szakmai hibát az ellenőrzések nem tártak fel, a kisebb hibák kijavítására intézkedtünk.

III. 2026. év feladatai

Kiemelt célunk a szoros kapcsolattartás a helyi lakossággal, részükre folyamatos, széles körű tájékoztatás nyújtása a média és a lakossági fórumok útján. Fontos a katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos, preventív jellegű felvilágosítás a felnövekvő nemzedék részére.

Szükséges néhány eszköz beszerzése, melyek jelentősen megkönnyítenék a tűzoltók munkáját (elektromos feszítő-vágó berendezés, személyi hőkamera stb.).

Hosszú távú terveink szerint továbbra is a legmagasabb szintű feladatellátással kívánunk eleget tenni a közbiztonság területén jelentkező kihívásoknak. Ennek megvalósításához technikai fejlesztésekre, eszköz beszerzésekre és a munkakörnyezetünk komfort fokozatának emelésére van szükség. Folytatjuk a Parancsnokság épületének korszerűsítését. A tervek között szerepel a belső falak régi, helyenként több évtizedes festésének tisztasági átfestése.

Nem kevésbé fontos a belvíz elleni védekezés. E téren is jelentős lépések történtek a helyi önkormányzatok részéről. Ezt a tendenciát továbbra is folytatni kell a belvízelvezető árkok, csatornák, áttereszek, védművek folyamatos tisztításával, karbantartásával, ami természetesen állandó ellenőrzést is igényel.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

**Szabó Gyula tő. alezredes
tűzoltó-parancsnok**

Cím: 1191 Budapest, Űllői út 235.
Telefon: +36(1) 459-2306; Fax: +36(1) 459-2307
E-mail: fki.delpest@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: 716572342

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35140/431-999999/2026. ált.

	A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT A HITELESÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ KATTINTSON IDE: 2026.02.23 08:09  Szabó Gyula tú. alez [SK] 
	A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT Aláírta 2026.02.23 10:22  Magosi Lajos tú. ezds [SK] 
	A DOKUMENTUM SZEMÉLYES ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT Aláírta 2026.02.23 10:27  Lipták Áttila tú. ddtbk [SK] 
	A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT Kiadományozta 2026.02.23 12:55  Magosi Lajos tú. ezds [SK]  Iktatószám: 35140/431-1/2026. ált.